RZUT PIWNIC

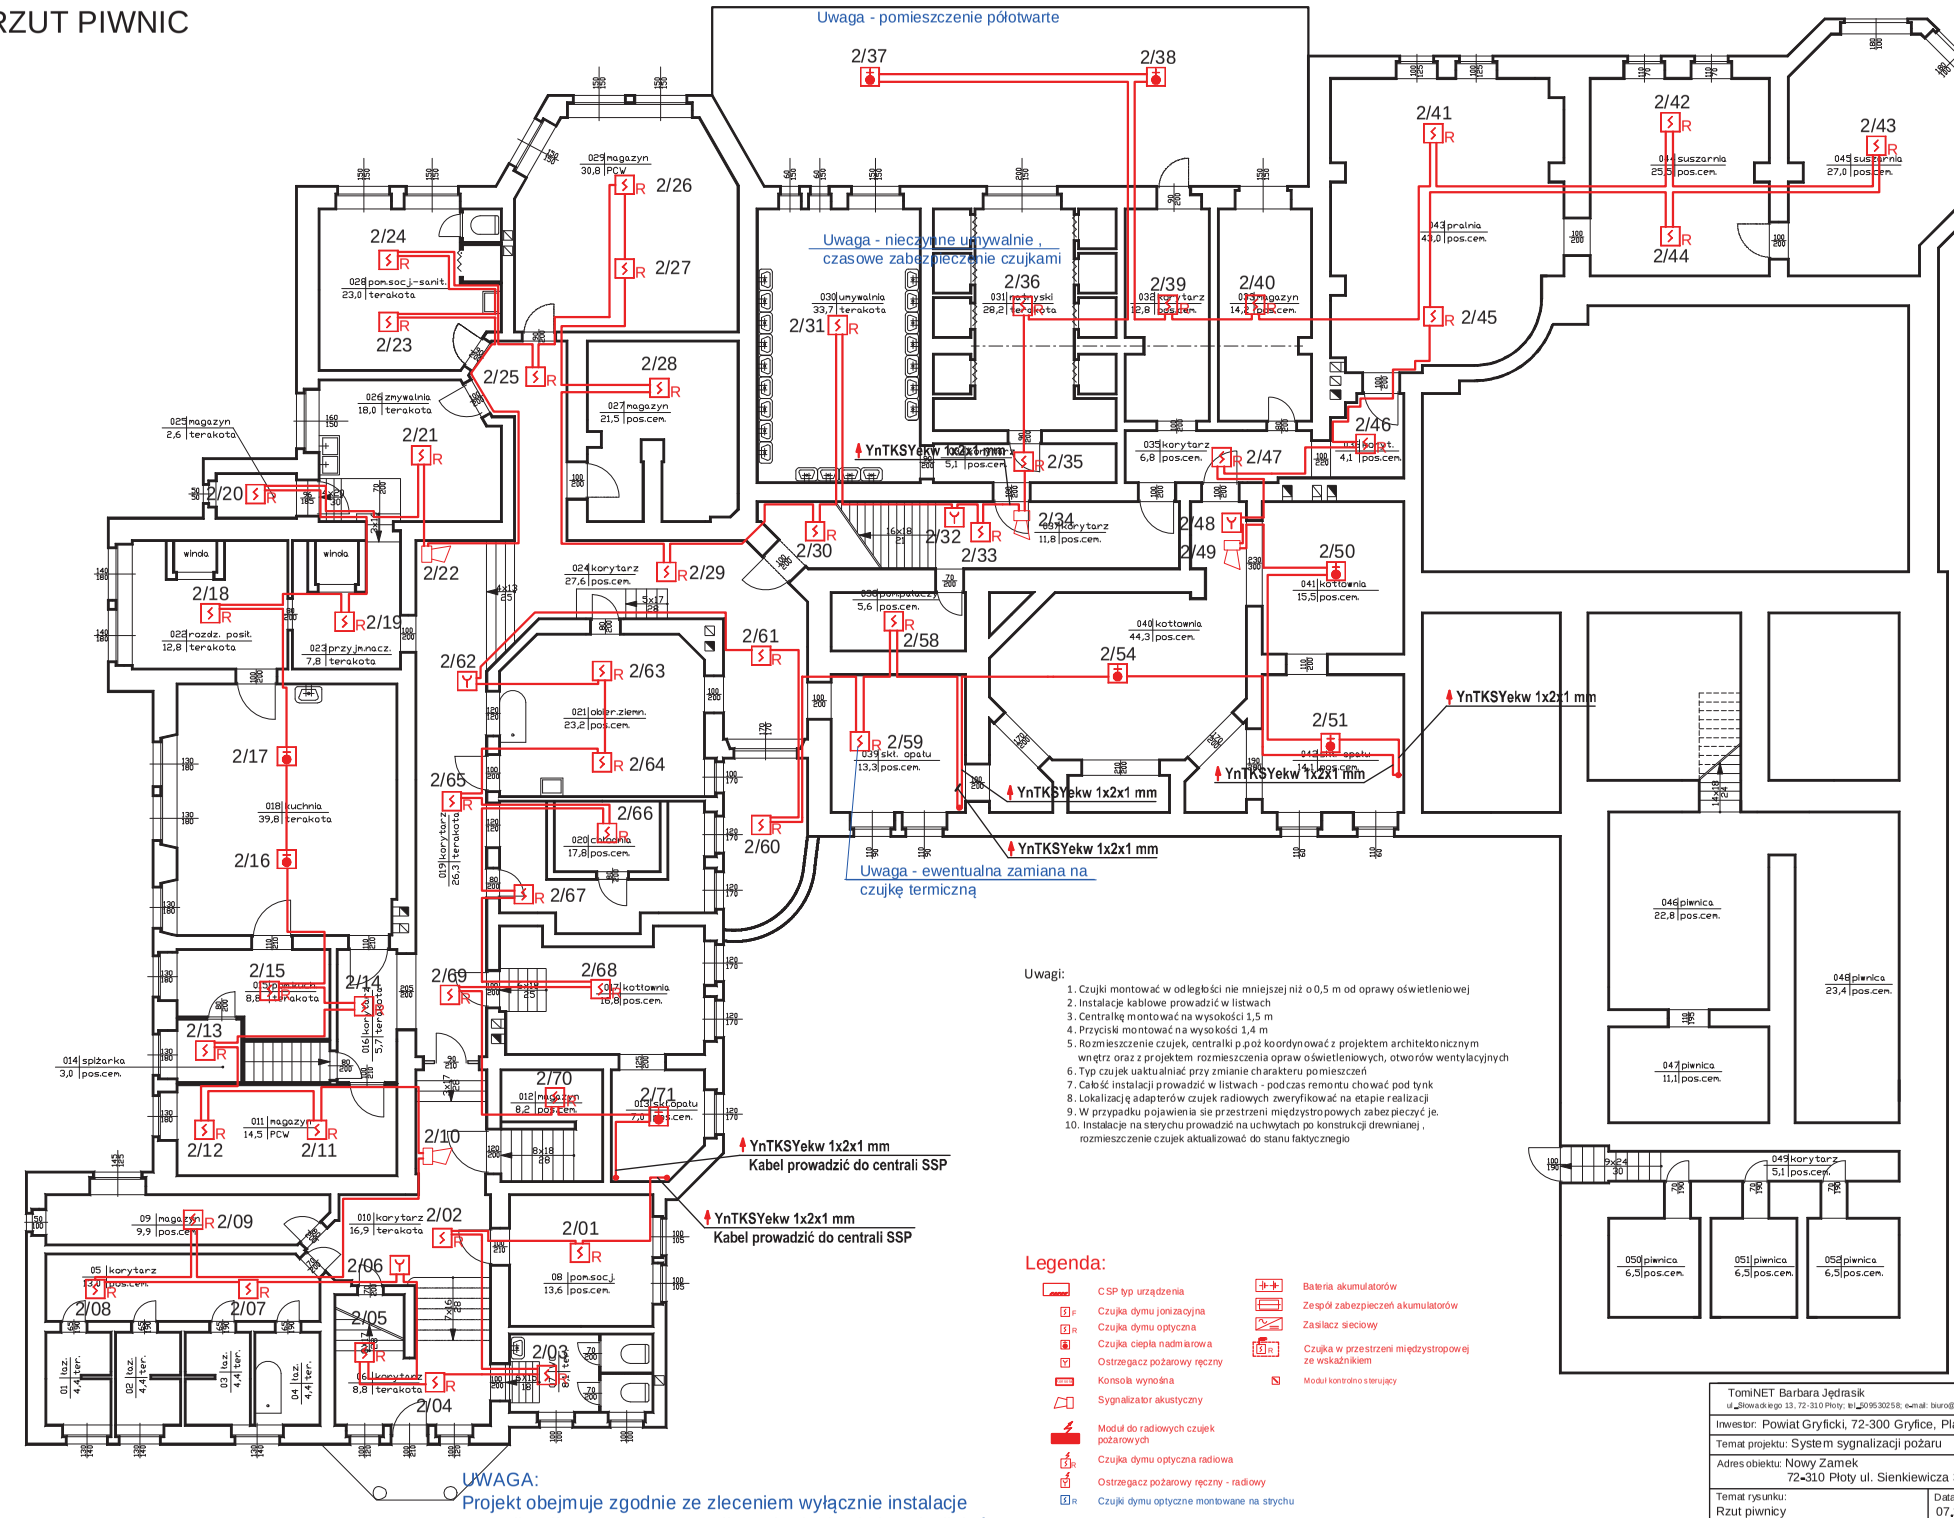

Uwagi:

1. Czujki montować w odległości nie mniejszej niż o 0,5 m od oprawy oświetleniowej
2. Instalacje kablowe prowadzić w listwach
3. Centralkę montować na wysokości 1,5 m
4. Przyciski montować na wysokości 1,4 m
5. Rozmieszczenie czujek, centralki p.poż koordynować z projektem architektonicznym wnętrz oraz z projektem rozmieszczenia opraw oświetleniowych, otworów wentylacyjnych
6. Typ czujek uaktualniać przy zmianie charakteru pomieszczeń
7. Całość instalacji prowadzić w listwach - podczas remontu chować pod tynk
8. Lokalizację adapterów czujek radiowych zweryfikować na etapie realizacji
9. W przypadku pojawienia sie przestrzeni międzystropowych zabezpieczyć je.
10. Instalacje na sterychu prowadzić na uchwytach po konstrukcji drewnianej , rozmieszczenie czujek aktualizować do stanu faktycznego

Legenda:

- CSP typ urządzenia
- Czujka dymu jonizacyjna
- Czujka dymu optyczna
- Czujka ciepła nadmiarowa
- Ostrzegacz pożarowy ręczny
- Konsola wynośna
- Sygnalizator akustyczny
- Moduł do radiowych czujek pożarowych
- Czujka dymu optyczna radiowa
- Ostrzegacz pożarowy ręczny - radiowy
- Czujki dymu optyczne montowane na strychu
- Bateria akumulatorów
- Zespół zabezpieczeń akumulatorów
- Zasilacz sieciowy
- Czujka w przestrzeni międzystropowej ze wskaźnikiem
- Moduł kontrolno sterujący

UWAGA:
Projekt obejmuje zgodnie ze zleceniem wyłącznie instalacje sygnalizacji pożaru. W przypadku pojawienia się instalacji, które powinny być sterowane z SSP należy to uwzględnić w dodatkowym opracowaniu

TomiNET Barbara Jędrasik
ul. Słowackiego 13, 72-310 Płoty; tel. 509530258; e-mail: biuro@tominet.com.pl, www: http://www.tominet.com.pl

Inwestor: Powiat Gryficki, 72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

Temat projektu: System sygnalizacji pożaru

Adres obiektu: Nowy Zamek
72-310 Płoty ul. Sienkiewicza 3

Temat rysunku:	Data:	Skala:	Nr rys.:
Rzut piwnicy	07.2017	1:100	01

Projektant:
mgr inż. Dariusz Tumanik

Sprawdzający
mł. bryg. mgr inż. Jacek Fornal